




Obsah: Schéma rozváděče RA-1

Akce: REKONSTRUKCE PLYNOVÉ KOTELNY
PAVLONU E, ZŠ A GYMNAZIUM VÍTKOV
D.1.4 – Měření a Regulace


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Výpracovi: Libor Fiala								Investor:		Zak.číslo: F14/2024		AK.:		Listů: 8		
Kontrolovali:								Známeno/Datum:		V.č.:		V.č.:		List:		
Datum : 01.03.2024								ZAKLADNÍ ŠKOLA A GYMNAZIUM VÍTKOV,		Přijato:		Měřičko: N		E-03		1

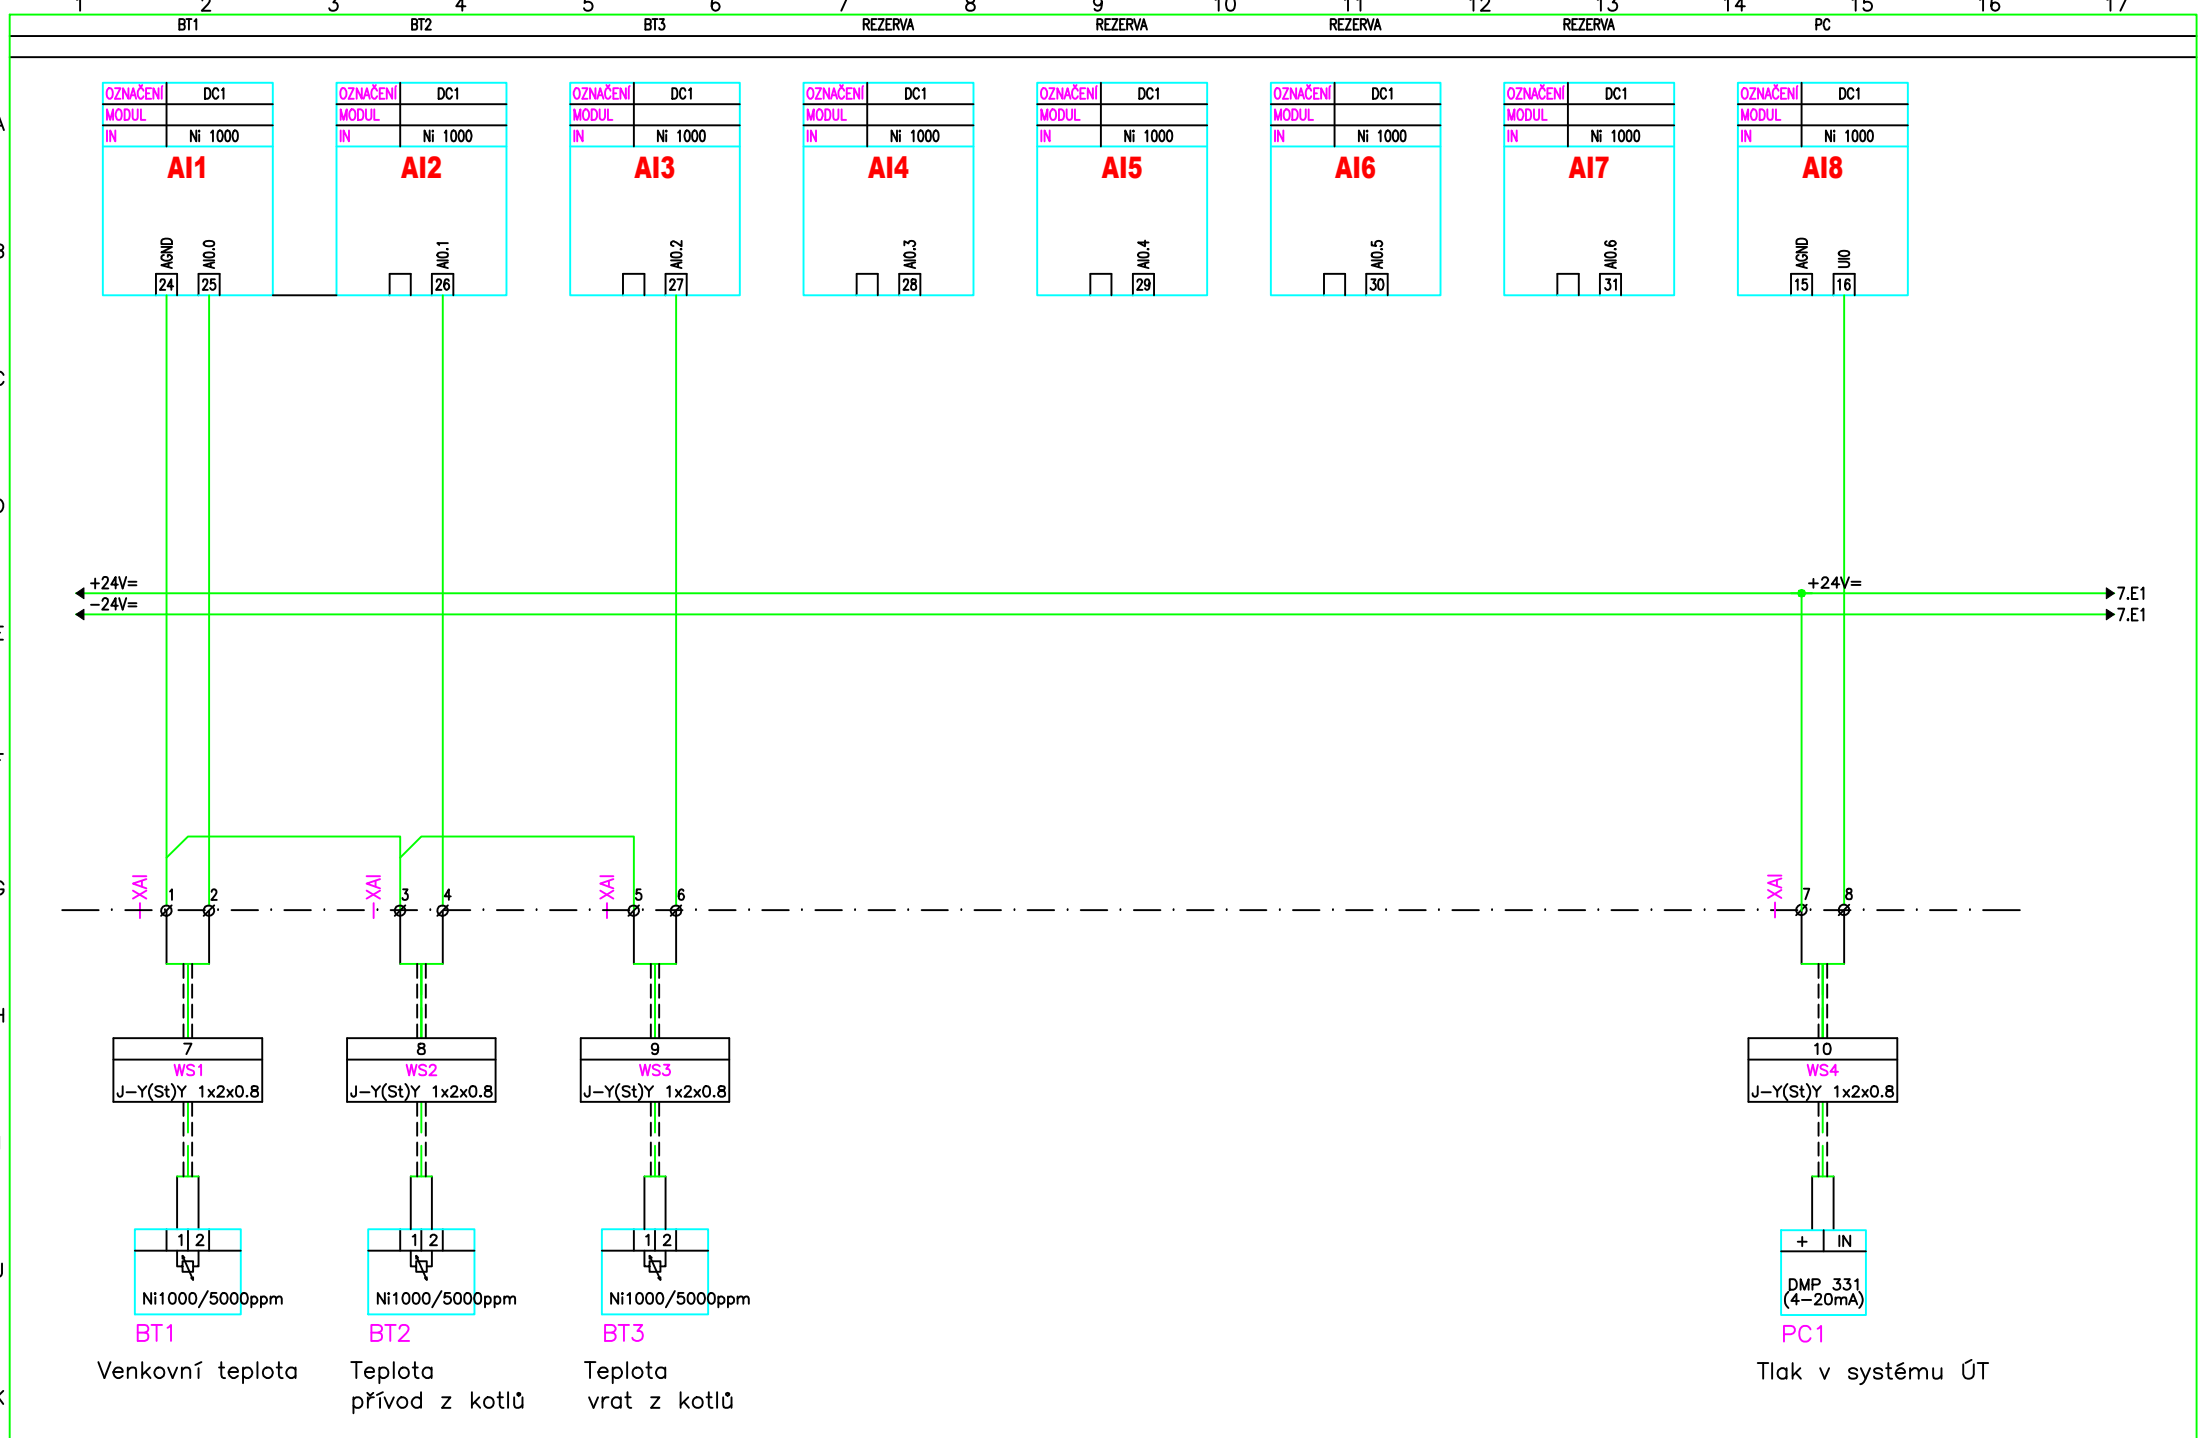

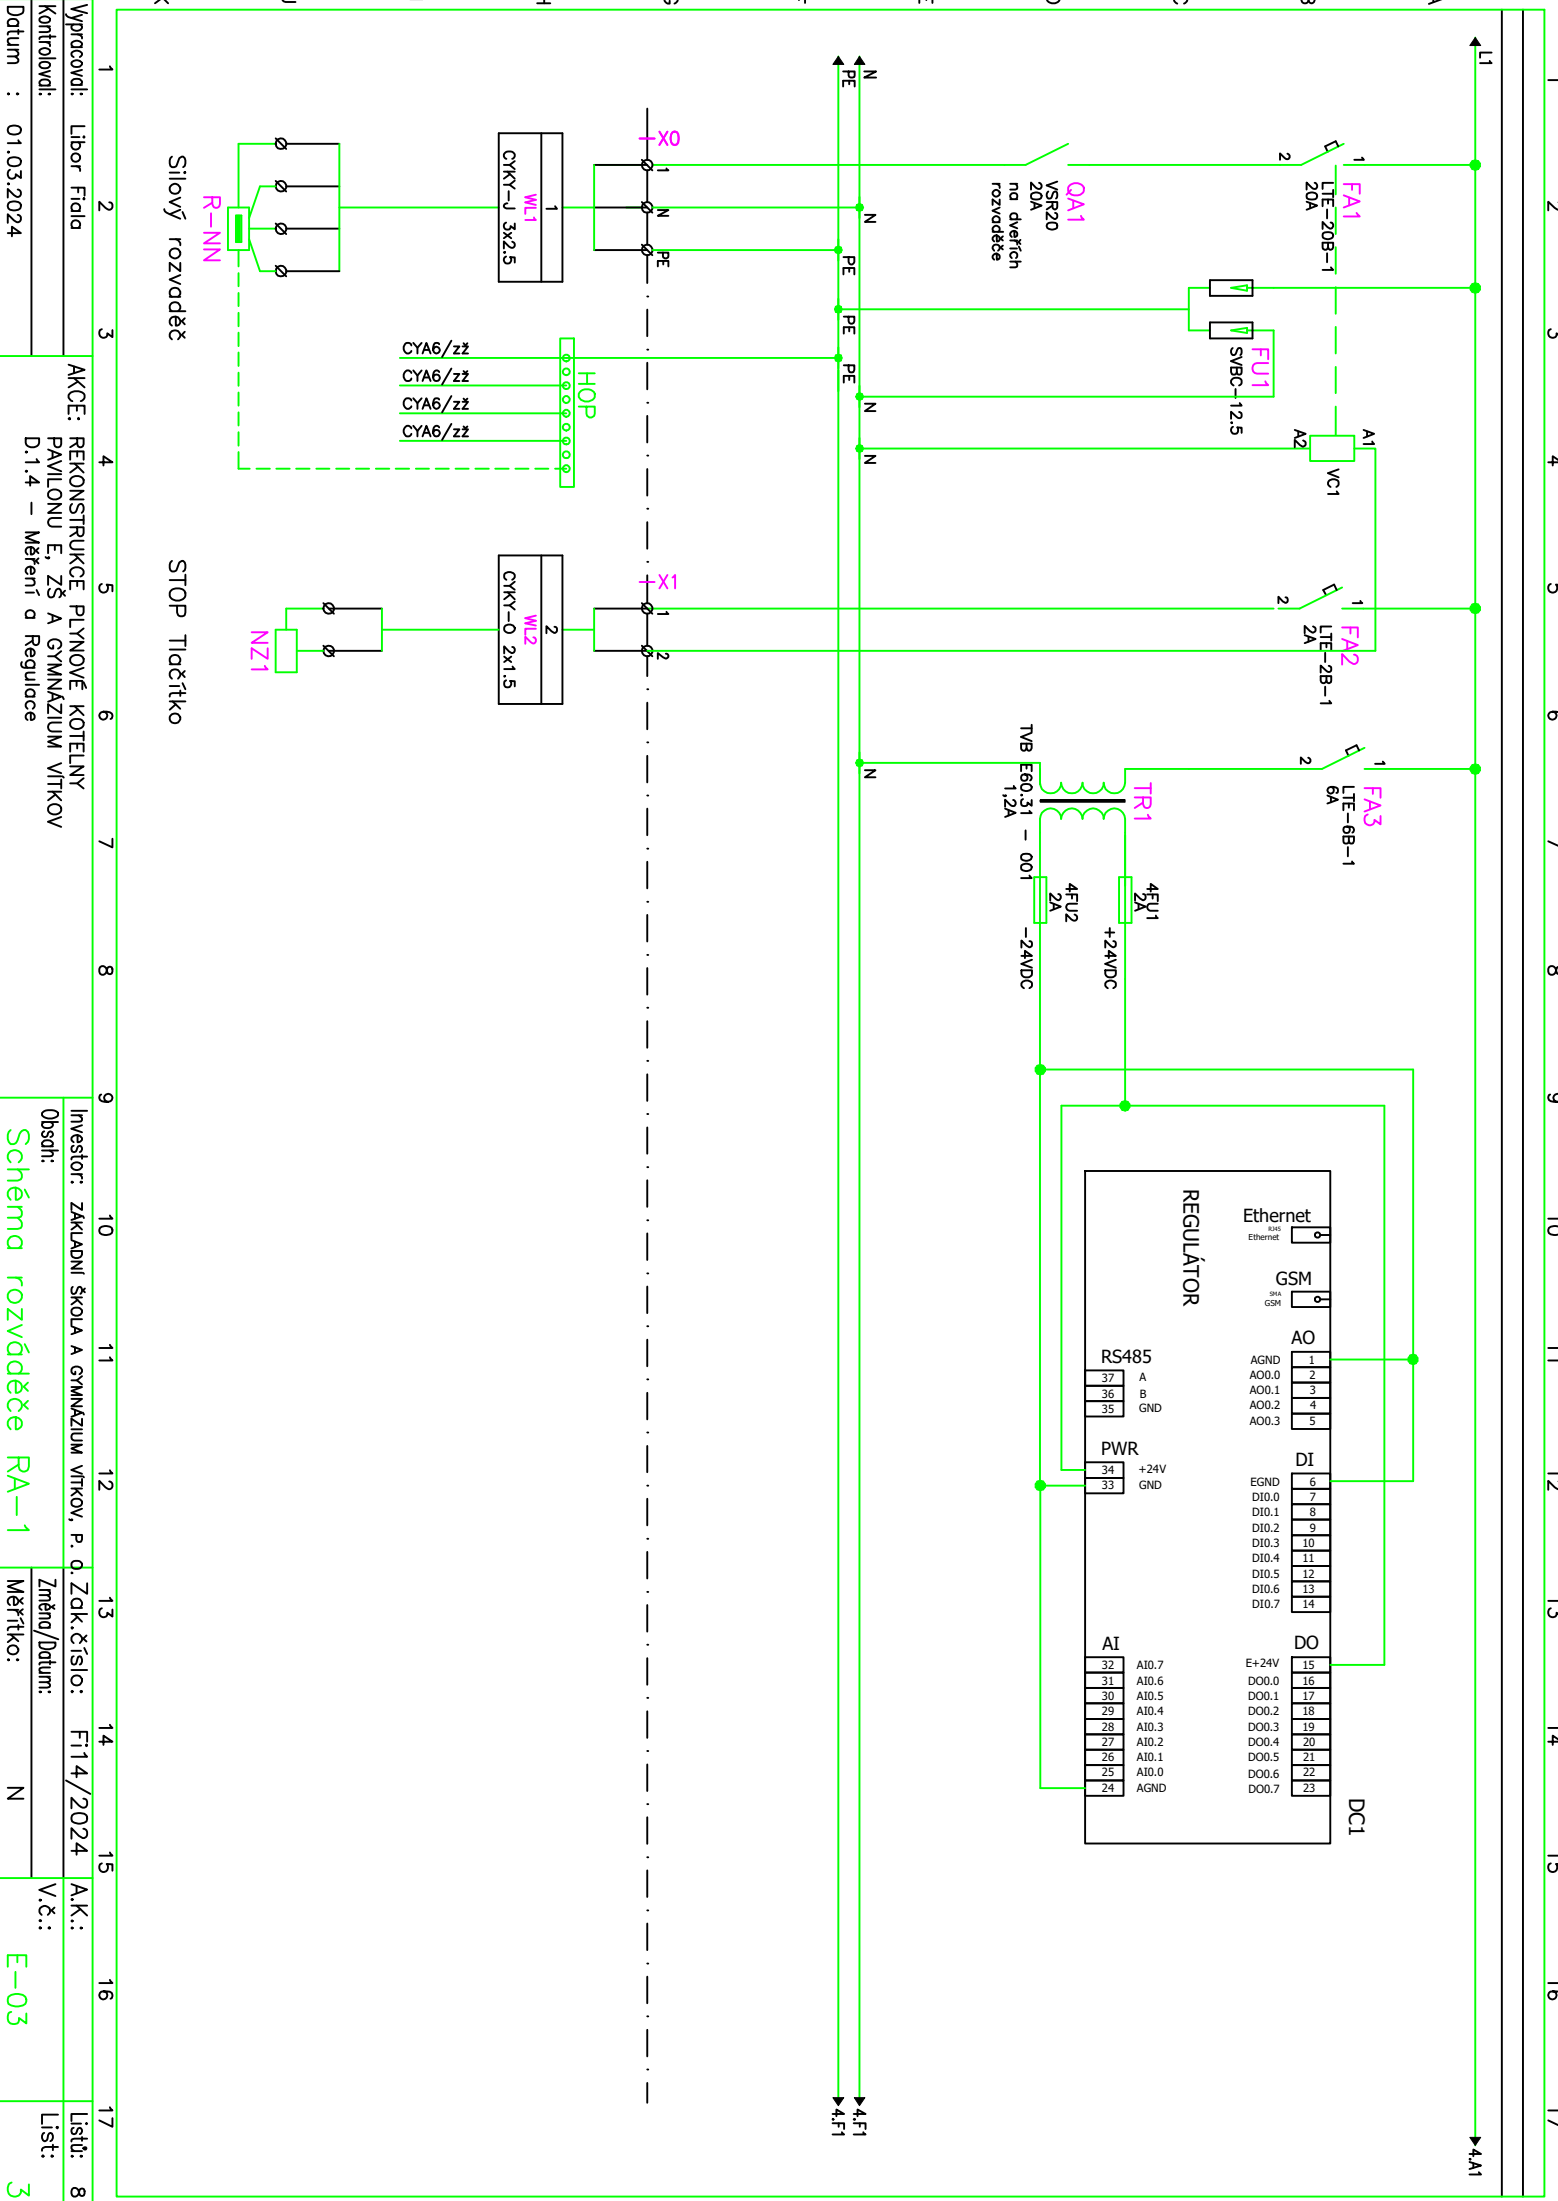

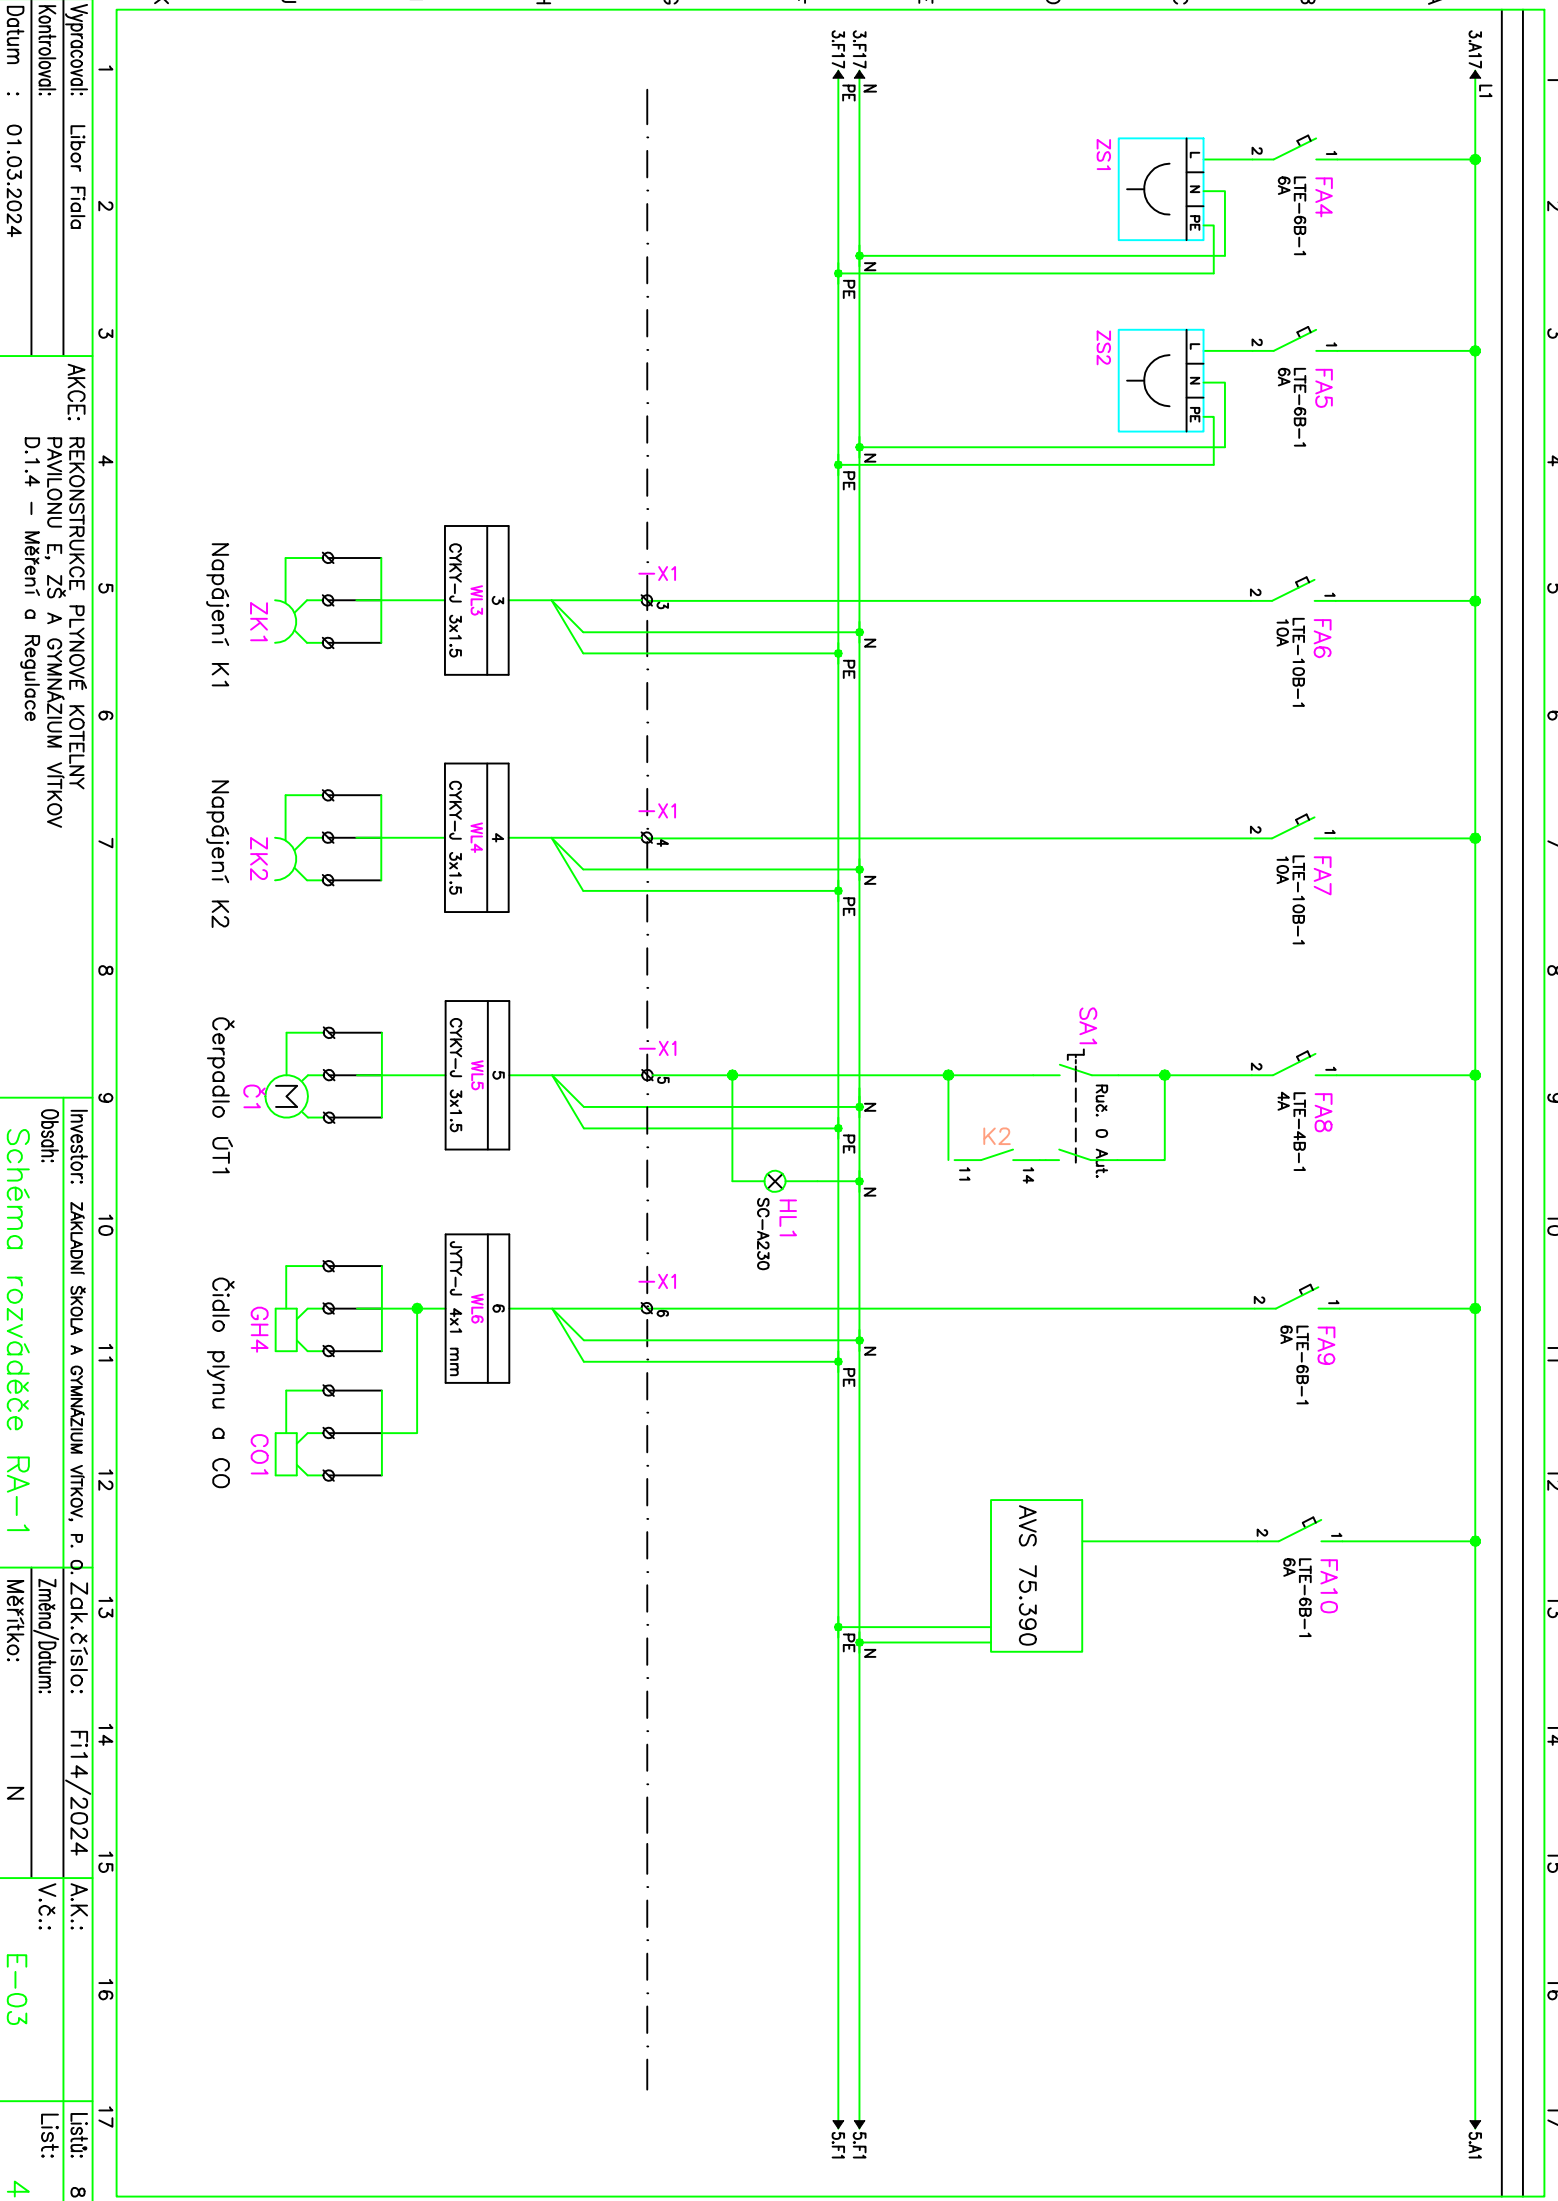

Vypracoval: Libor Fiala		AKCE: REKONSTRUKCE PLYNOVÉ KOTELNY PAVILONU E, ZŠ A GYMNAZIUM VITKOV		Investor: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNAZIUM VITKOV, P. O. ZÁK. ČÍSLO: F114/2024		A.K.: F114/2024		Listů: 8	
Kontroloval: Datum : 01.03.2024		Měření a Regulace		Obsah: Schéma rozváděče RA-1		Změna/Datum: V.č.: E-03		List: 4	

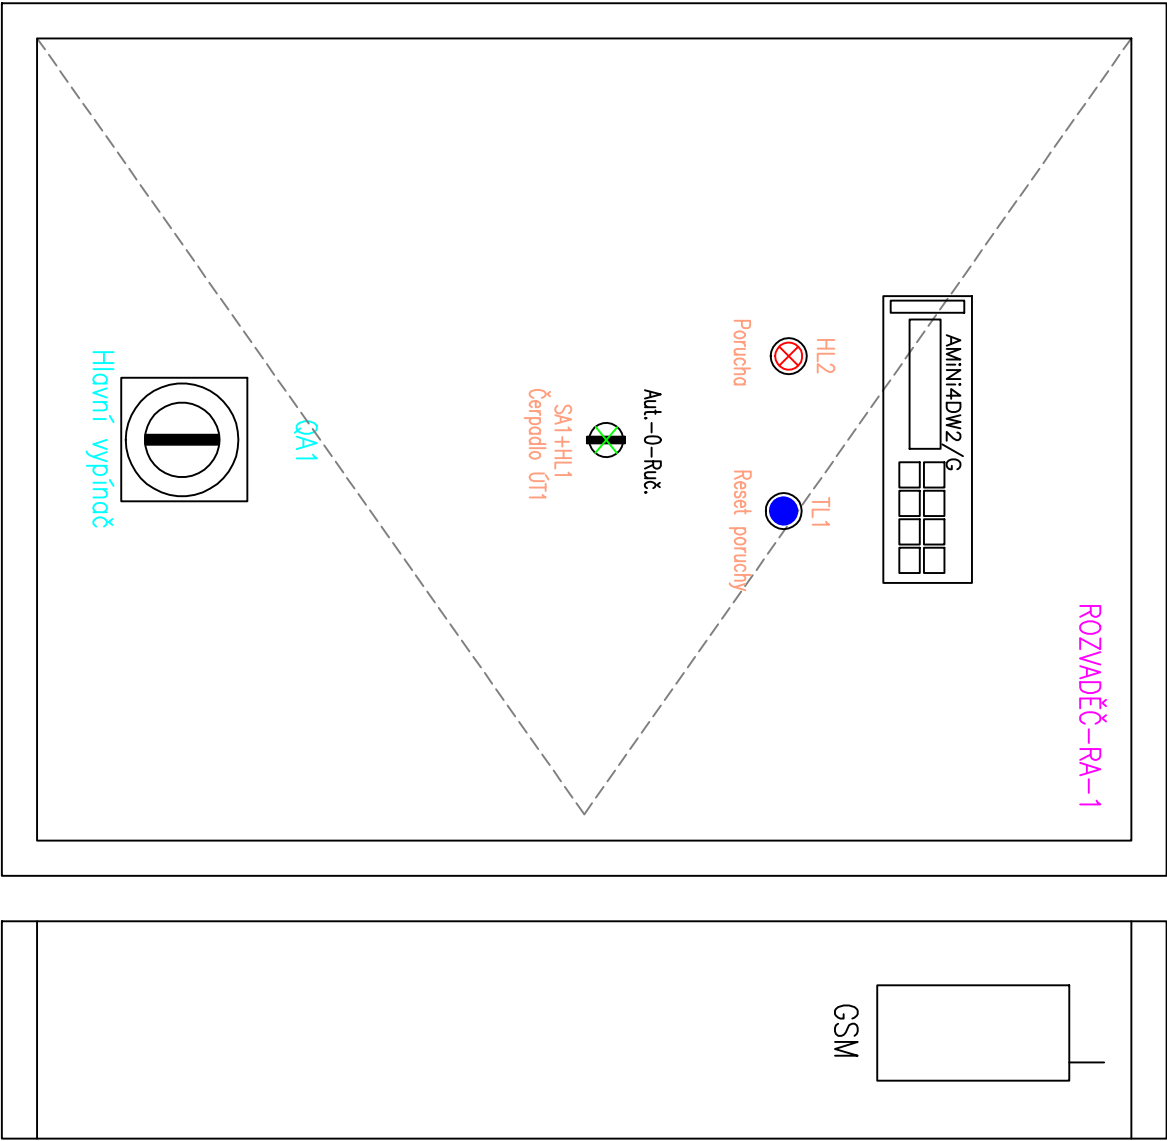

Rozvodnice
Rozvodnice

Velkoobchodné rozvodnice 7050210
Plechová veľkoobchodná rozvodnice.
Stupeň krytí IP55.

Poloha:
Barva:
Dveře:
Zadní kryt:
Konstrukce:

Na omítce
Šedá
Plechové plně
Součást rozváděčové skříně
S montážním plechem

Vnější rozměry: 500 x 700 x 210 (Š x V x H)

